



Obra Social
cota +740.00

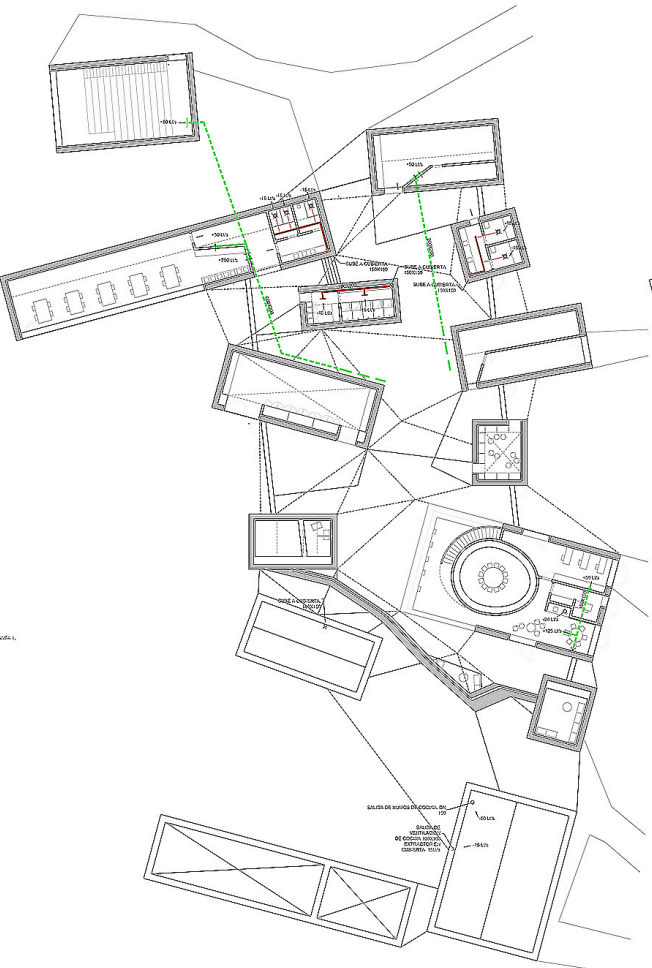

Obra Social
cota +742.00

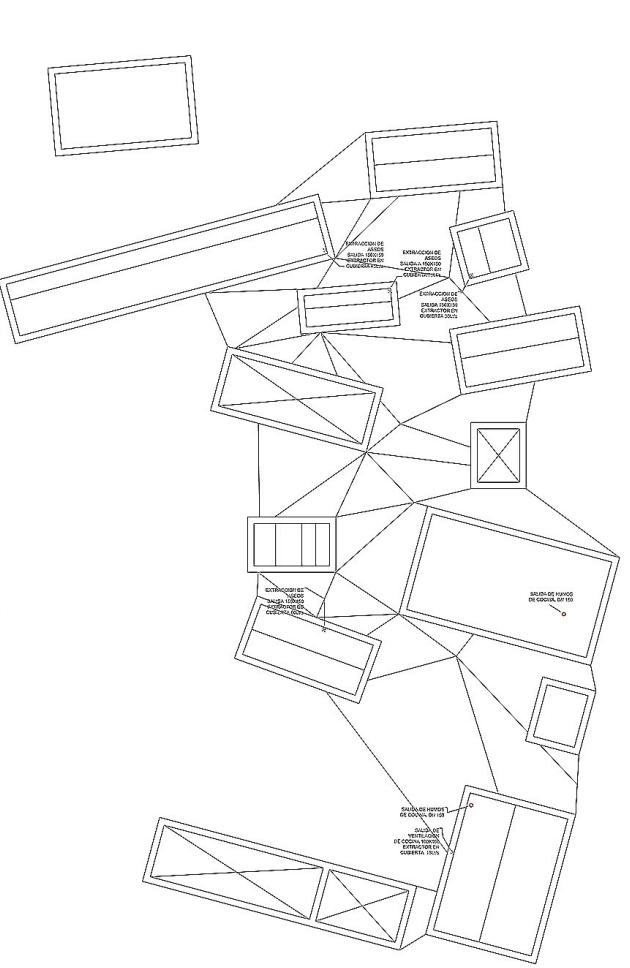

Obra Social
cota +751.00

CLASIFICACION VENTILACION

- BOCA DE EXTRACCION
- CONDUCTO FLEXIBLE
- CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE
- CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE
- CONDUCTO DE TOJA DE AIRE EXTERIOR
- CONDUCTO DE EMPULSION DE AIRE VICIADO

NOMENCLATURA DE CONDUCTOS DE AIRE



- AxB
 A=ANCHO (mm)
 B=ALTO (mm)

- ESPESES DE CONDUCTOS DE CHAPA**
- A < 600 mm. 0,6 mm.
 - 600 < A < 800 mm. 0,8 mm.
 - 800 < A < 1000 mm. 1,0 mm.
 - A > 1000 mm. 1,5 mm.

- UNIONES DE CONDUCTOS DE CHAPA**
- UNION ENCHUFE CANAL. Llave
 - UNION TRANSVERSAL. Llave
 - UNION LONGITUDINAL. Llave
 - UNION ENCHUFE CANAL. Llave
 - UNION TRANSVERSAL. Llave
 - UNION LONGITUDINAL. Llave

- ASELAMIENTO TERMOACOUSTICO DE AIRE**
- TIPO DE GORTONTO INTERIOR 25 mm.
 - IMPULSOR GORTONTO CALIENTE 25 mm.
 - IMPULSOR GORTONTO FROJO 25 mm.
 - TOJA AIRE EXTERIOR 25 mm.
 - EMPULSION AIRE 25 mm.

- NOTAS ACALORATORIAS PARTICULARES**
- TODOS LOS CONDUCTOS DEBEN SER REGISTRADOS EN UN REGISTRO DE EJECUCION.
 - TODOS LOS CONDUCTOS DEBEN SER REGISTRADOS EN UN REGISTRO DE EJECUCION.



POHUPRE
 Asociación para el estudio, diseño y ejecución de
 viviendas de interés social, promoción inmobiliaria,
 gestión de alquiler, gestión de mantenimiento.

Eduardo Navadjes Martí Osaba Tarsoly arquitectos
 Ptas Rosas 11. 5ª oficina. 28003 Madrid
 tel. (+34) 91 442 76 74

Proyecto Básico
 Proyecto Burguonda: literacia y promesa
 Obra Social
 Plantas con instalación de ventilación

Plano de instalaciones

ESCALA	FOLIO	FOLIO TOTAL	17 PLANTAS
1/200	600*1000	22/02/08	95.12